


SitaFireguard

Rohrdurchführung im nicht belüfteten Dachaufbau

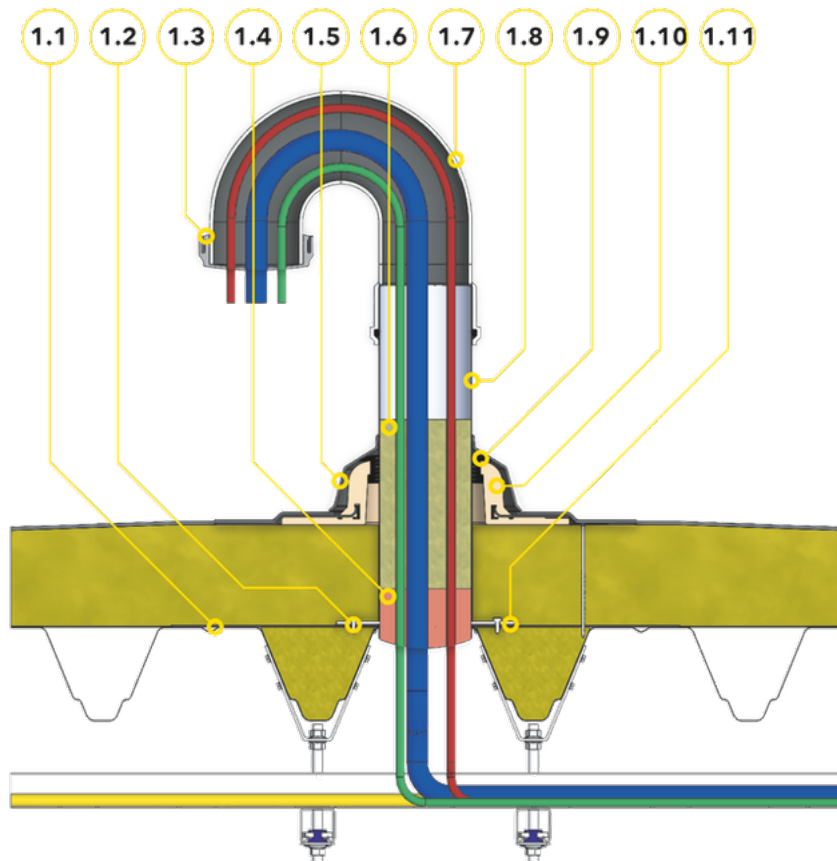

Bauteile

SitaFireguard® Rohrdurchführung bestehend aus:

- 1.1 Verstärkungsblech
- 1.2 Schraubenset
- 1.3 Dampfsperrkappe
- 1.4 Brandschutzstopfen
- 1.5 Regenabweiser

- 1.6 Nicht brennbare Stopfwolle
- 1.7 Rohrbogen
- 1.8 Brandschutzrohr mit Befestigungsflansch
- 1.9 Dichtring
- 1.10 Grundplatte
- 1.11 Dichtmanschette

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
 + Abdichtung
 + Wärmedämmung nicht brennbar, min. 1,0 m x 1,0 m
 + Dampfsperre
 + Nicht brennbare Profilfüller
 + Stahltrapezprofil

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sita Bauelemente GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 1 – 33378 Rheda-Wiedenbrück
 T +49 2522 8340-0 E info@sita-bauelemente.de W sita-bauelemente.de

Technischer Service

T +49 2522 8340-160
 E technik@sita-bauelemente.de

leicht entwässern.

08/2023 | Technische Änderungen vorbehalten